

Gdynia, dn. 05.02.2018 r.

BPNT / AŻ / ...65... / 2018

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: rozbiórki przepompowni ścieków w Gdyni na terenie działki nr 682, obręb 0026 Śródmieście

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zlecenie rozbiórki przepompowni ścieków sanitarnych oraz studni rewizyjnej znajdującej się przed komorą przepompowni i studni znajdującej się za komorą przepompowni. Przepompownia i studnie znajdują się w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3, na działce o numerze 682, obszar 0026 Śródmieście. Przepompownia ścieków jest żelbetową, monolityczną, prostokątną, 2-komorową (w rzucie poziomym) studnią, wykonaną na powierzchni terenu, a następnie zapuszczoną metodą wybierania gruntu („bagrowania”). Wymiary gabarytowe (zewnętrzne) studni: w rzucie 5,70 m x 10,45 m, wysokość od noża do stropu 9,20 m, grubość ścian zewnętrznych 0,35 m, grubość ściany dzielącej obie komory 0,25 m. Kubatura wewnętrzna komór wynosi łącznie 323 m<sup>3</sup>. Budowla prawie całkowicie zagłębiona jest w gruncie (konstrukcja stropu wystaje 6 cm nad ziemią).

Szkic usytuowania obiektu na mapach w załączeniu.

### 1. Wykaz obiektów przeznaczonych do rozbiórki.

Obiekt nr 1: dwukomorowa przepompownia ścieków o wymiarach prostopadłościanu. Wymiary podano jw.

Obiekt nr 2: typowa studnia rewizyjna o rzędnej terenu od p.m. 2,90 m i rzędnej dna -1,55 m.

Obiekt nr 3: studnia przykryta gruntem o rzędnej terenu od p.m. 2,98 m i rzędnej dna 1,18 m.

Szkic gabarytowy przepompowni dostępny do wglądu.

### 2. Planowany zakres prac:

**Przed przystąpieniem do rozbiórki:**

- ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych,

- wypompowanie wody opadowej i przeciekowej oraz nieczystości poeksploatacyjnych z komór przepompowni i studni; utylizacja wypompowanej cieczy i osadu,
- zaślepienie pozostających w gruncie przyłączy,

#### **Kolejność prac rozbiórkowych:**

- zdemontowanie elementów ogrodzenia bezpośredniej ochrony przepompowni, szafy sterowniczej - rozdzielni prądu, stalowych schodów znajdujących się wewnątrz komory, pomp i innego wyposażenia technicznego, które znajduje się w przepompowni,
- rozkruszenie ścian bocznych studni kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych w rejonie likwidowanej przepompowni, na głębokość 1m poniżej poziomu gleby i zasypanie ich gruzem i gruntem przepuszczalnym zagęszczonym, a następnie utwardzenie powierzchni,
- usunięcie górnych elementów komór przepompowni (włazów i kominków wentylacyjnych),
- rozkruszenie stropu przepompowni oraz ścian bocznych i przegrody wewnętrznej na głębokość 1m poniżej poziomu gleby,
- uzupełnienie przestrzeni komór gruzem i gruntem przepuszczalnym zagęszczonym, a następnie utwardzenie powierzchni,
- utylizacja odpadów pozostałych po likwidacji budowli,
- uporządkowanie terenu – jako warunek niezbędny do podpisania protokołu odbioru usługi.

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem prac budowlanych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z art. 21a, ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane”, ponieważ głębokość komór wynosi 6,80 m, występuje ryzyko utonięcia pracowników w zalanych komorach oraz będą prowadzone prace w studniach.

#### **Wymogi dodatkowe:**

- a/ Wykonawca musi posiadać niezbędne kwalifikacje i niezbędny sprzęt specjalistyczny oraz pracowników przygotowanych do wykonywania usługi.



- b/ Wykonawca będzie realizował usługę przy pomocy własnych materiałów, urządzeń i narzędzi.
- c/ Wykonawca do realizacji usługi nie będzie używał środków stanowiących zagrożenie dla osób, mienia, wód i środowiska naturalnego.
- d/ czas realizacji usługi od momentu podpisania umowy nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.
- e/ Wykonawca zabezpieczy ogrodzeniem plac prac likwidacyjnych i mienie znajdujące się na tym terenie.
- f/ Wykonawca ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót likwidacyjnych do czasu przekazania terenu Zamawiającemu – polisa zostanie przekazana Zamawiającemu jako załącznik do protokołu przekazania terenu placu budowy. Ubezpieczenie nie może być niższe niż na kwotę 100.000,00 zł.

W przypadku zainteresowania naszym zamówieniem proszę o złożenie oferty zawierającej:

- określenie nazwy, siedziby i statusu prawnego oferenta wraz z odpisami odpowiednich dokumentów rejestrowych wskazujących umocowanie osób podpisujących ofertę,
- kserokopię uprawnień upoważniających do wykonywania tego rodzaju robót,
- referencje dotyczące wykonywanych usług w zakresie likwidacji budowli i budynków,
- cenę i termin wykonania usługi od momentu podpisania umowy,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia **28.02.2018r. do godziny 15.00** w siedzibie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o., w 81-703 Sopot przy ul. Władysława IV 9.

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie oznaczonej napisem „Rozbiórka przepompowni ścieków KPS-2”.

Informacji w powyższej sprawie udziela Biuro Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3. Sprawę prowadzi Artur Żywuszko, tel. 58-740-44-14.

Informujemy, że kryterium oceny ofert będzie stanowiła zaproponowana cena brutto. W sytuacji, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Pomorska Specjalna



Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zastrzega sobie prawo prowadzenie dalszych negocjacji z wybranymi oferentami.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do odstąpienie od **konkursu ofert** bez podania przyczyny.


Z poważaniem,

DYREKTOR DZIAŁU

Bałtycki Port Nowych Technologii

Jarosław Kaczorowski



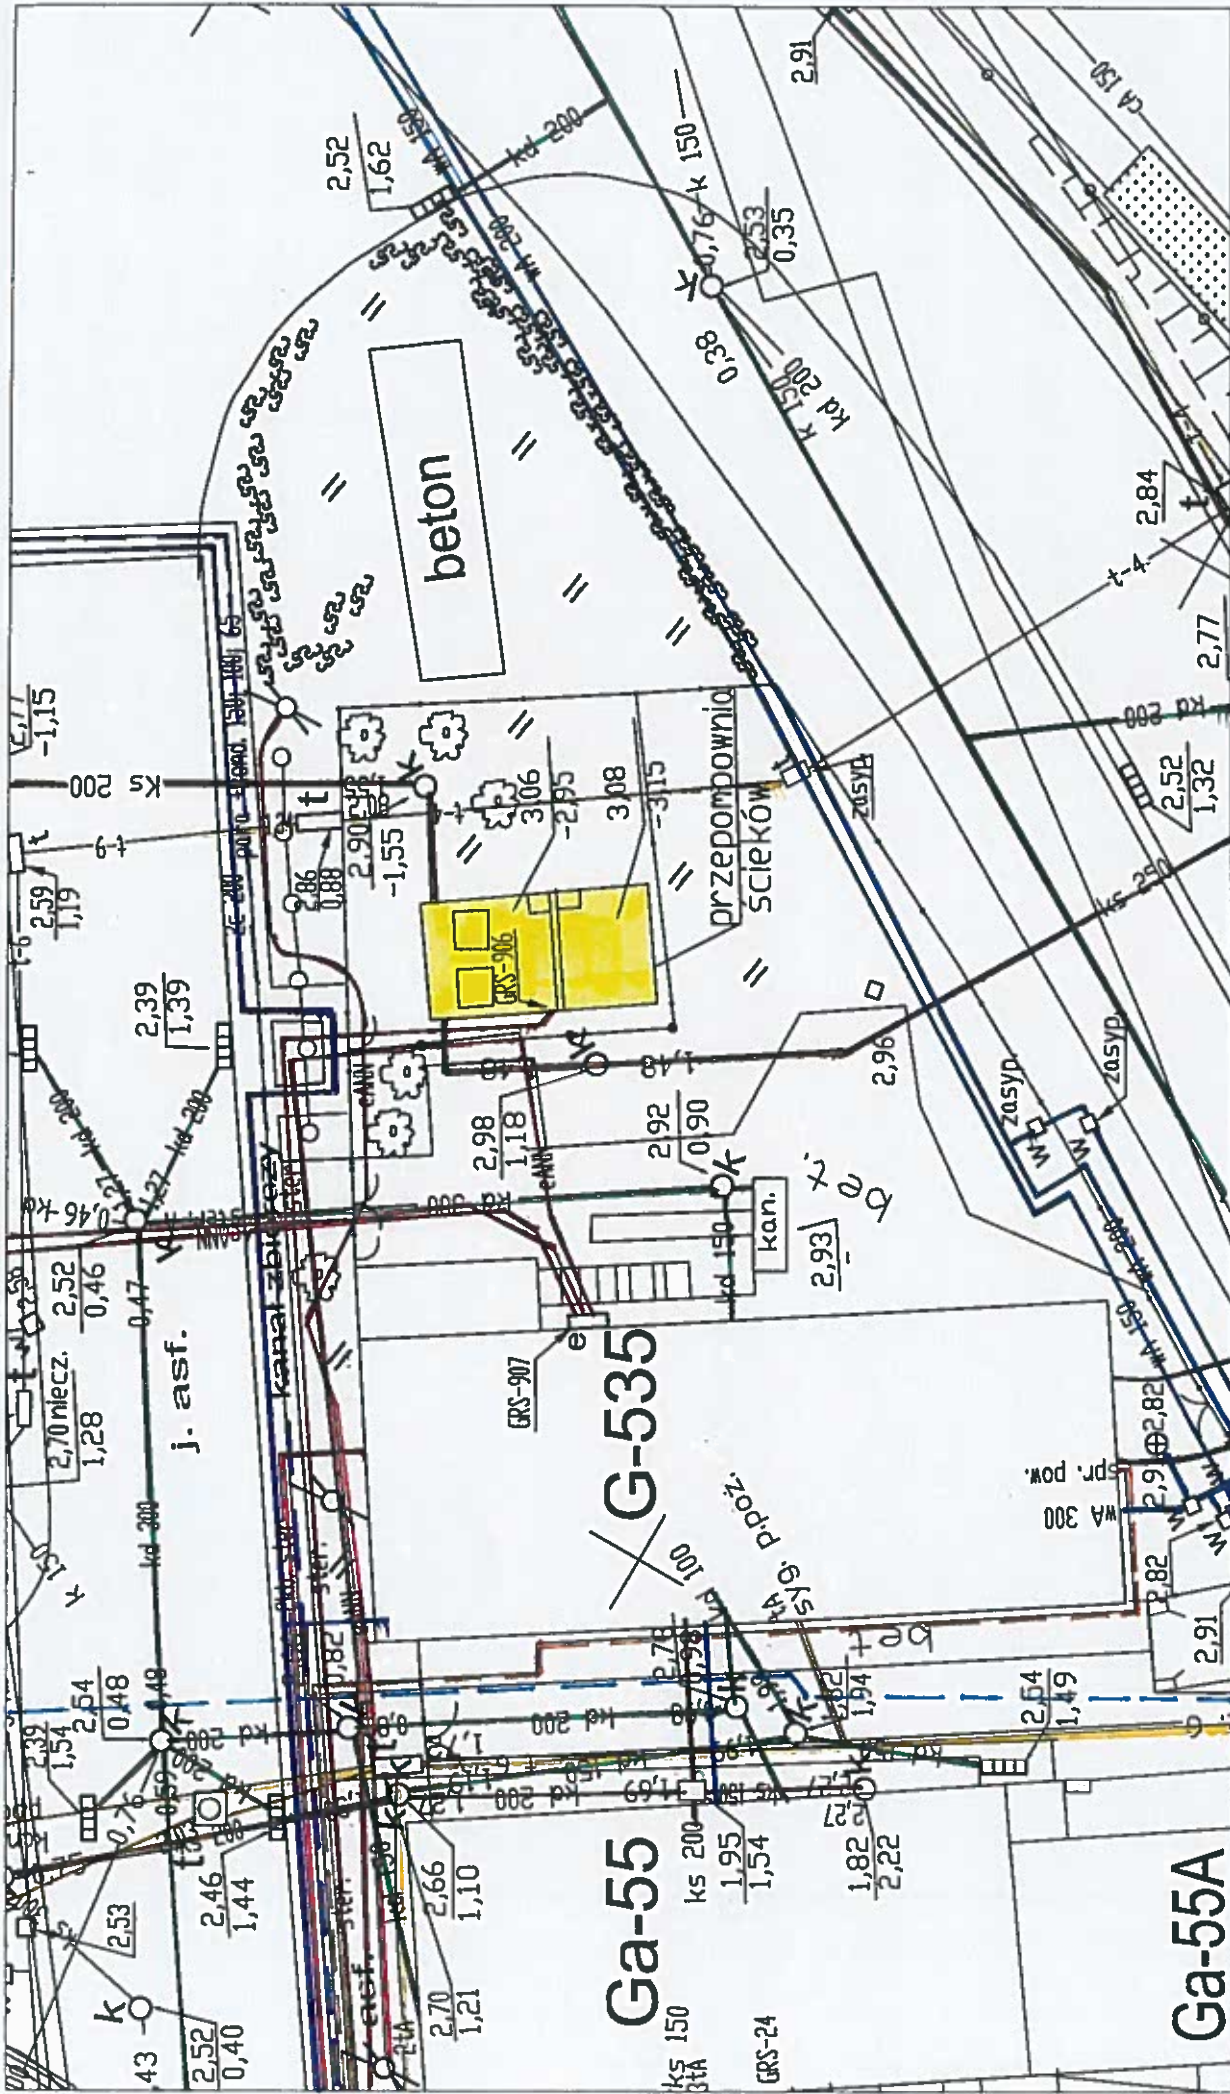

### KPS-2

	woda zimna		c.o. wodne		głośnik		sygn. pożaru
	kanalizacja sanitarna		telefon		spr. powietrze		wys. napięcie
	kanalizacja deszczowa		para		tlon		sterująca
	niskie napięcie		sieć informatyczna		acetylen		



