◻ główny wyłącznik pożarowy

inst. okablowania strukt. układana w listwach naściennych, przypodłogowych, dwudzielnych, 110x60mm (ostateczną wielkość listw sprawdzić na budowie)

zejście inst. okablowania strukt. z nad sufitu podwieszanego do listwy naściennej w ściance działowej

ZPK zintegrowany punkt komputerowy, montowany w listwie naściennej wyposażony: 2x gniazda 230V, pojedyncze, białe
2x gniazda 230V, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem
2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne
całość montowana w jednej ramce montażowej

ZPK zintegrowany punkt komputerowy, wyposażony
2x gniazda 230V, pojedyncze, białe
2x gniazda 230V, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem
2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne
całość montowana w jednej ramce montażowej

puszka podłogowa wyposażona w:
2x gniazda 230V, pojedyncze białe
2x gniazda 230, pojedyncze, kodowane, czerwone, z kluczem
2x gniazda RJ45, komp. i telefoniczne

puszka podłogowa rewizyjna bez wyposażenia

gniazdo 230V, pojedyncze

gniazdo 230V, podwójne

gniazdo 230V, pojedyncze, bryzgoszczelne IP44

mgr inż. Grzegorz Łaskawski
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
Zakres: sieci i instalacje elektryczne
nr ewid.: Wa-568/94

GDAŃSKI NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY PARK

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III - BUDYNKI A I B
ul. 3 Lipy 3 Gdańsk

INWESTOR

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 58 555 97 00, fax.: +48 58 555 97 11
strefa.gda.pl

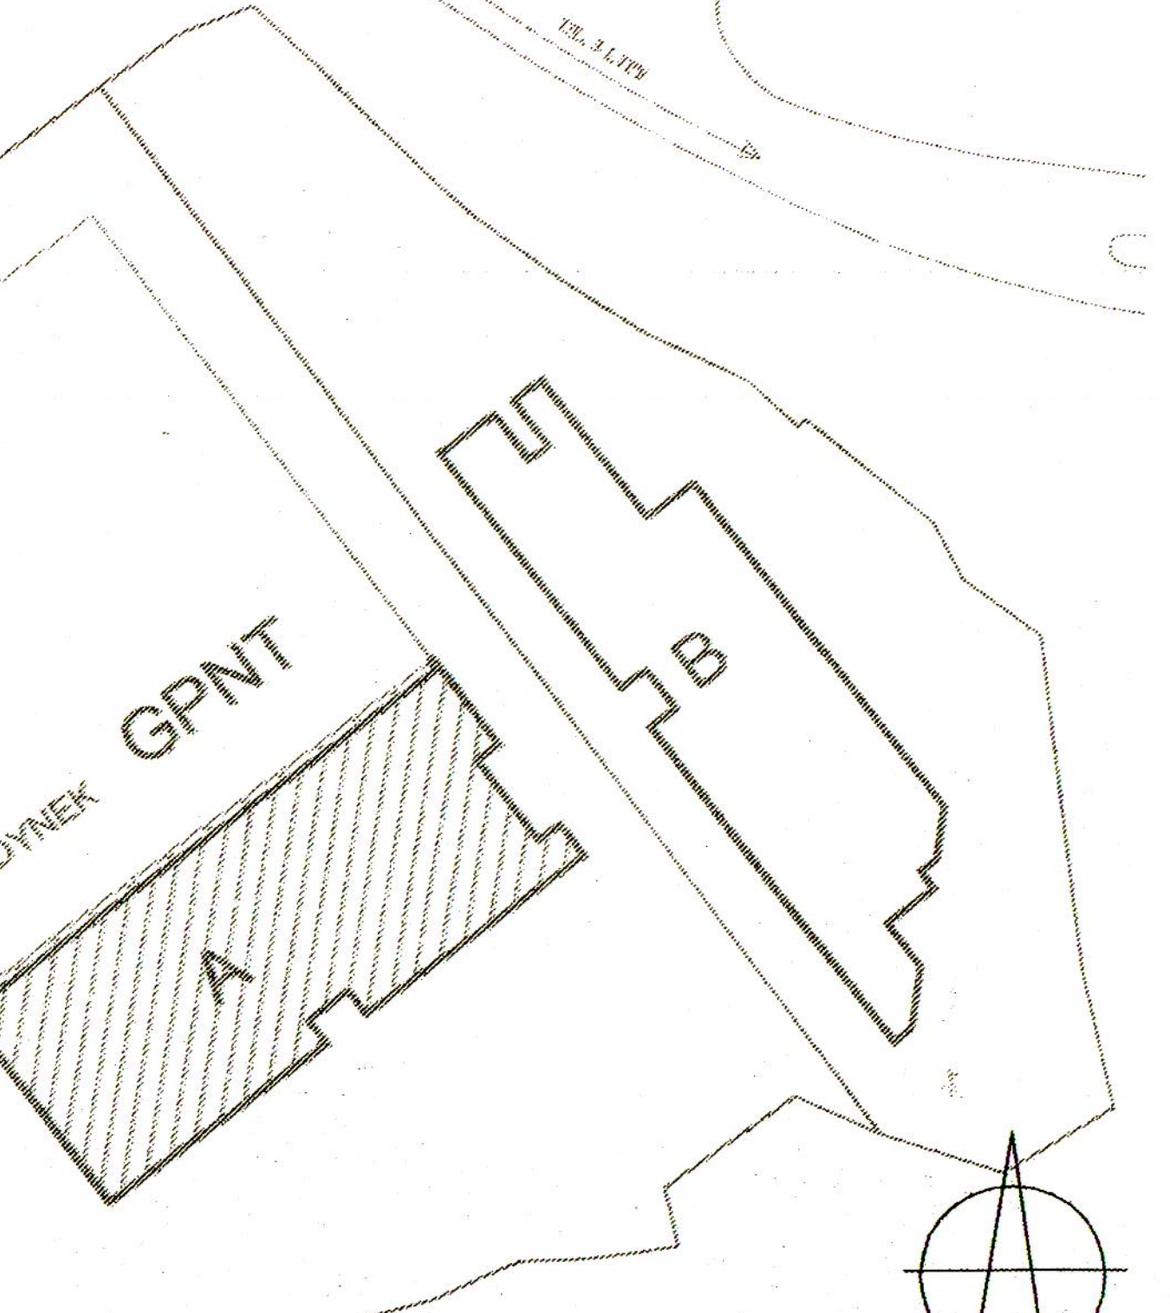

BIURO PROJEKTOWE

GEL
ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
tel.: +48 58 551 33 93, fax.: +48 58 555 08 48
www.gel.pl

Stadium: PROJEKT POWYKONAWCZY			Branża: ELEKTRYCZNA		
Imię i nazwisko, nr uprawnień			Podpis	Data	Nr umow
Projektant:	JACEK ANDRZEJCZAK	62/GD/2002		11.2012 r.	Skala:
Opracowanie i współpraca	MAREK FLORIANOWICZ			11.2012 r.	1 : 100
					Nr rys
					5.1-23
Sprawdził:	ZBIGNIEW ANDRZEJCZAK	GP III 630/203/79		11.2012 r.	

Obiekt: BUDYNEK A

Projekt: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III; BUDYNKI A I B

Nazwa rysunku: Plan instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych - poziom 3 piętra

GPNT III	GEL	E	A	3	5.1-235	-	PW