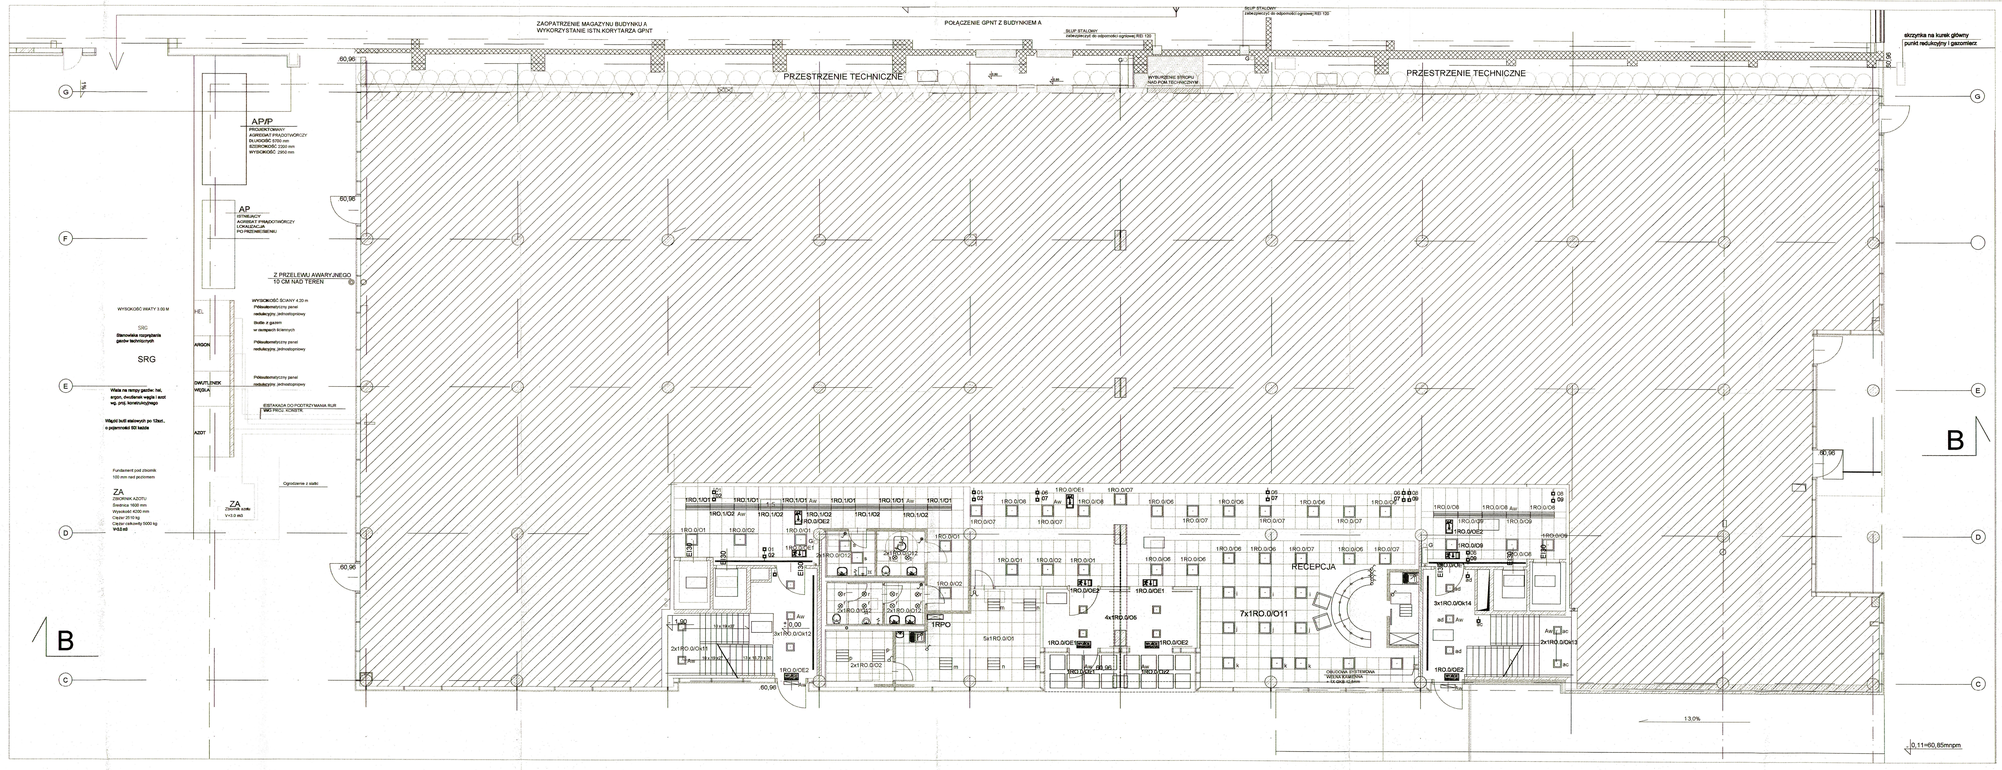
ZAOPATRZENIE MAGAZYNU BUDYNKU A
WYKORZYSTANIE ISTN.KORYTARZA GPNT
POŁĄCZENIE GPNT Z BUDYNKIEM A
SŁUP STALOWY
PRZESTRZENIE TECHNICZNE
PRZESTRZENIE TECHNICZNE
AP/P
AP
Z PRZELEWU AWARYJNEGO
10 CM NAD TEREN
WYSOKOŚĆ ŚCIANY 4.20 m
Płaskowadnicowy panel
Stalla z gazem
w osnapach kolorowych
Płaskowadnicowy panel
Płaskowadnicowy panel
ZA
ZA
RECEPCJA
7x1RD.0/O11
4x1RD.0/O5
5x1RD.0/O5
3x1RD.0/O14
2x1RD.0/O13
1RD.0/O1
1RD.0/O2
1RD.0/O3
1RD.0/O4
1RD.0/O5
1RD.0/O6
1RD.0/O7
1RD.0/O8
1RD.0/O9
1RD.0/O10
1RD.0/O11
1RD.0/O12
1RD.0/O13
1RD.0/O14
1RPO
1RD.0/OE1
1RD.0/OE2
1RD.0/OE3
1RD.0/OE4
1RD.0/OE5
1RD.0/OE6
1RD.0/OE7
1RD.0/OE8
1RD.0/OE9
1RD.0/OE10
1RD.0/OE11
1RD.0/OE12
1RD.0/OE13
1RD.0/OE14
1RD.0/OE15
1RD.0/OE16
1RD.0/OE17
1RD.0/OE18
1RD.0/OE19
1RD.0/OE20
1RD.0/OE21
1RD.0/OE22
1RD.0/OE23
1RD.0/OE24
1RD.0/OE25
1RD.0/OE26
1RD.0/OE27
1RD.0/OE28
1RD.0/OE29
1RD.0/OE30
1RD.0/OE31
1RD.0/OE32
1RD.0/OE33
1RD.0/OE34
1RD.0/OE35
1RD.0/OE36
1RD.0/OE37
1RD.0/OE38
1RD.0/OE39
1RD.0/OE40